

dne **9. 8. 2023** od **8:00** do **15:00** hodin

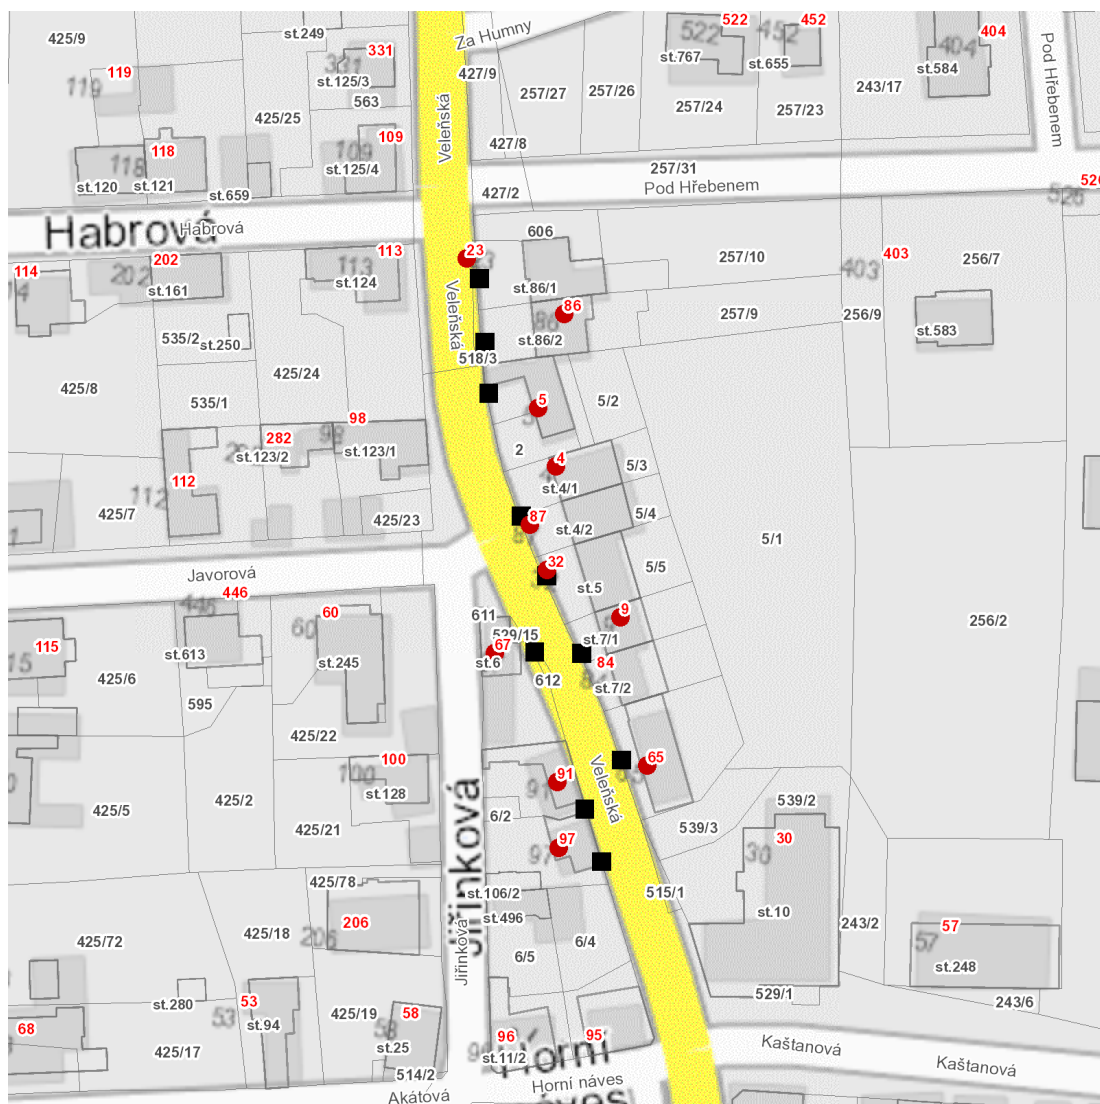
Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:**Přezletice (okres Praha-východ)****Veleňská: č. p. 4, 5, 9, 23, 32, 65, 67, 86, 87, 91, 97**

UPOZORNĚNÍ

Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařízení pod napětím, a proto vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na zdraví a majetku. | Provozovatelé výroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušení dodávky elektřiny z výroby do vypnutého úseku distribuční soustavy.

NEJDE VÁM ELEKTŘINA...

TIP: Registrujte se zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba a informace o odstávkách elektřiny budete dostávat e-mailem nebo SMS. U poruch zasíláme SMS s předpokládanou dobou obnovení dodávek. | Aktuální stav dodávek elektřiny na konkrétní adrese zjistíte snadno, rychle a bez registrace na portále **Bez Štávy** (www.bezstavy.cz).

dne 9. 8. 2023 od 8:00 do 15:00 hodin

Orientační mapový podklad odstávkou dotčených lokalit

VYSVĚTLIVKY

- – adresy dotčené odstávkou elektřiny
- – místa připojení k elektrické síti dotčená odstávkou

INFORMACE ZASLÁNA

IDDS: y4jb5vi (Obec Přezletice)