

dne **28. 4. 2025** od **7:30** do **14:30** hodin

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:**Přezletice (okres Praha-východ)**

Cukrovarská: č. p. 18, 43, 44, 46, 47, 63, 78, 80, 81, 148

Dolní náves: č. p. 82, 230

Spojovací: č. p. 16, 34, 55, 56, 75, 76, 79, 85, 229

U Hřiště: č. p. 333

V Podskalí: č. p. 40, 64, 131, 157, 185, 187, 195, 231, 232, 321

Ve Dvorci: č. p. 72

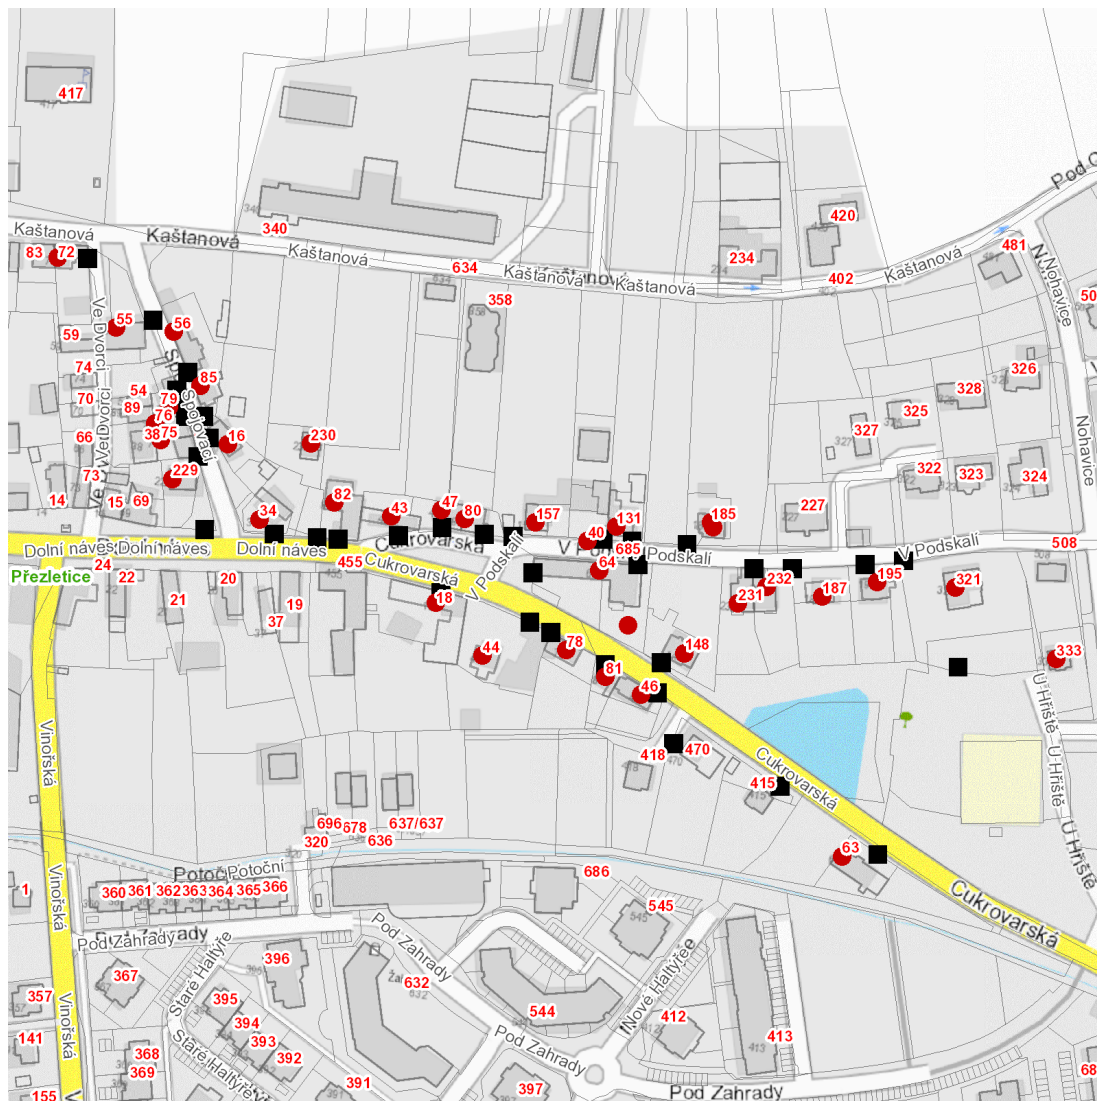
kat. území **Přezletice** (kód **735302**): **parcelní č. 198, 538/2**

UPOZORNĚNÍ

Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařízení pod napětím, a proto vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na zdraví a majetku. | Provozovatelé výroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušení dodávky elektřiny z výroby do vypnutého úseku distribuční soustavy.

NEJDE VÁM ELEKTŘINA...

TIP: Registrujte se zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba a informace o odstávkách elektřiny budete dostávat e-mailem nebo SMS. U poruch zasíláme SMS s předpokládanou dobou obnovení dodávek. | Aktuální stav dodávek elektřiny na konkrétní adrese zjistíte snadno, rychle a bez registrace na portále **Bez Štávy** (www.bezstavy.cz).

dne 28. 4. 2025 od 7:30 do 14:30 hodin**Orientační mapový podklad odstávkou dotčených lokalit****VYSVĚTLIVKY**

- – adresy dotčené odstávkou elektřiny
- – místa připojení k elektrické síti dotčená odstávkou

INFORMACE ZASLÁNA

IDDS: y4jb5vi (Obec Přezletice)